

Nota de Operación nº4/2023 - 24.02.2023



SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología anuncian un descenso de las temperaturas, incurriendo en **Ola de frío entre el 26 de febrero y 2 de marzo de 2023**, según los criterios definidos en el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista del 26 de septiembre de 2021.

Las bajas temperaturas pronosticadas dan lugar a un **incremento extraordinario respecto a los valores previstos en condiciones normales de 1.430 GWh en el período comprendido entre los días 26 de febrero y 2 de marzo**. Los actuales niveles de existencias almacenadas en tanques de GNL (12,3 TWh, equivalente al 54% de su capacidad) y AASS (29,2 TWh, equivalente al 83% de su capacidad) permiten atender este incremento de demanda y, por tanto, garantizar la seguridad de suministro del sistema.

Actualmente y de manera adicional, hay ofrecidos 3 slots de descarga que pueden ser contratados por los usuarios en caso de que deseen incrementar sus aprovisionamientos a través de GNL.

En función de lo previsto en el presente plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista, se declara:



SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO desde las seis horas del día 26 de febrero de 2023 y hasta nuevo aviso.

Definición de Ola de frío atendiendo a lo establecido en la Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista: periodo en el que la temperatura significativa del sistema gasista está por debajo de la banda de fluctuación durante al menos tres días consecutivos o en los que Protección Civil declare alerta por impactos previstos de fenómenos meteorológicos como lluvia, viento, hielo, nieve, entre otros.

Nota de Operación nº4/2023 - 24.02.2023

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

Temperatura en el sistema gasista

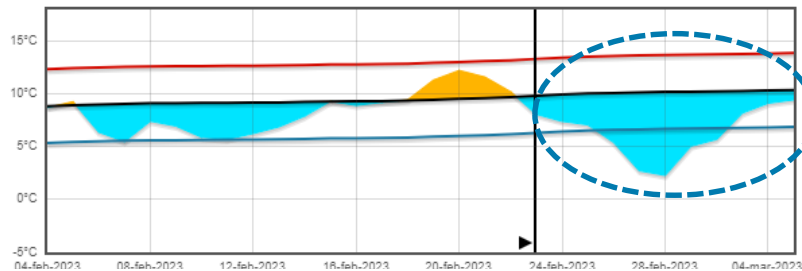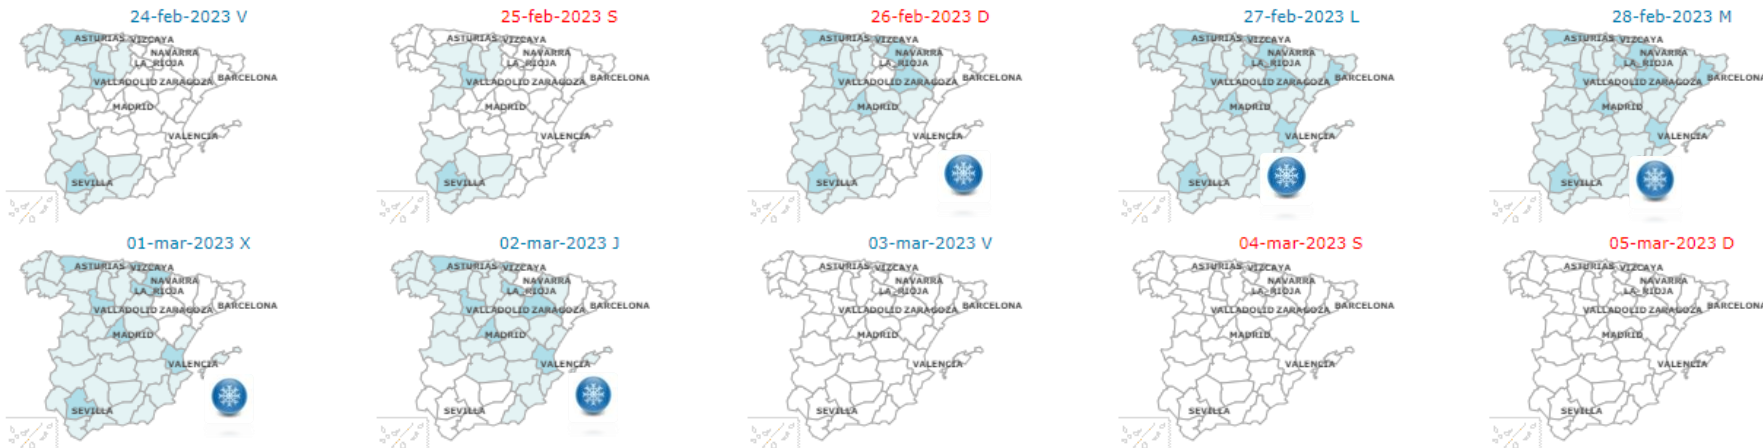

Descenso de temperaturas

Temperatura Superior a la Normal

Temperatura Inferior a la Normal



Temperaturas por debajo de su banda de fluctuación

Nota de Operación n°4/2023 - 24.02.2023

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

La previsión del **incremento extraordinario** respecto a los valores previstos en condiciones normales de temperatura acumula **1.430 GWh** en el periodo comprendido entre los días 26 de febrero y 2 de marzo de 2023.

Δ Demanda extraordinario respecto previsiones iniciales

	PREV			PREV			PREV		
	26-feb-23			27-feb-23			28-feb-23		
	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d
Demanda Convencional	791	583	208	966	676	290	998	677	321
Cisternas	13	13		45	45		43	43	
Total Demanda Convencional	804	596		1.010	720		1.042	721	

	PREV			PREV		
	01-mar-23			02-mar-23		
	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d
Demanda Convencional	989	675	314	966	668	297
Cisternas	42	42		43	43	
Total Demanda Convencional	1.031	717		1.009	712	